



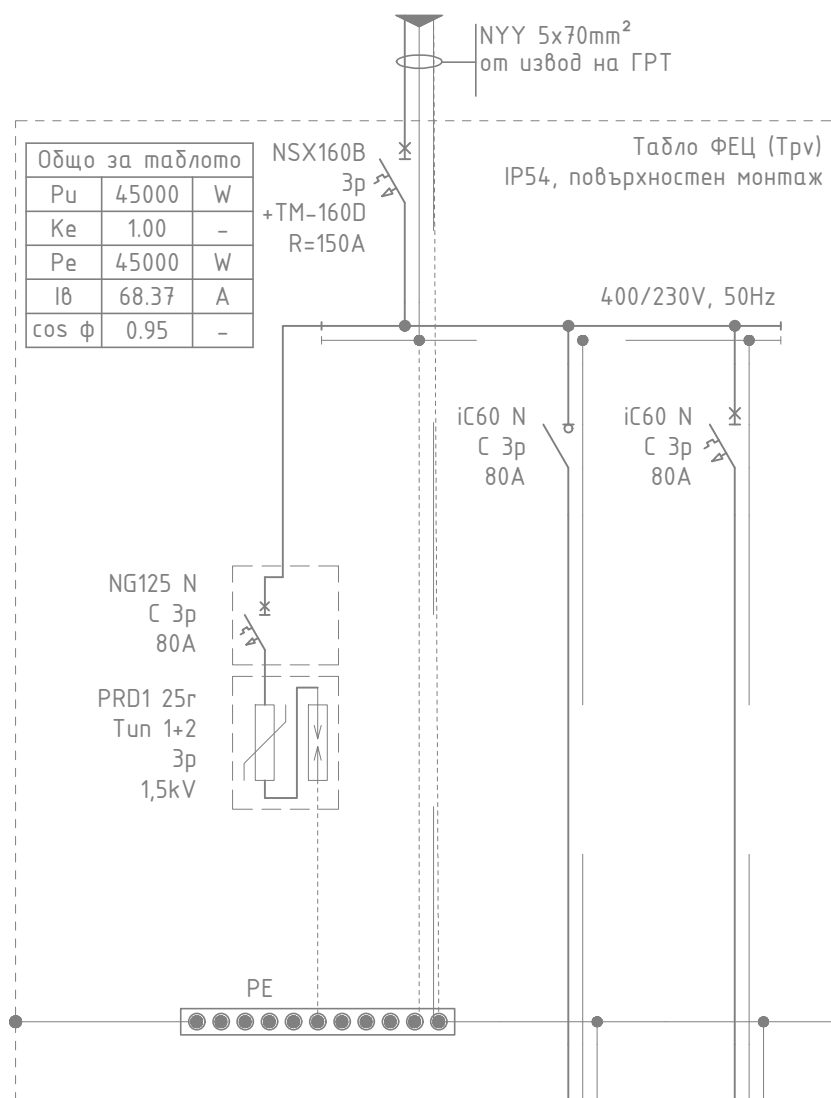

Общо за таблото			
Pu	45000	W	
Ke	1.00	-	
Pe	45000	W	
IB	68.37	A	
cos φ	0.95	-	

Токов кръг	Вход	01	02
Лампени излази	-	-	-
Контактни излази	-	-	-
Инсталирана мощност, W	45000	45000	-
Изчислителен ток, A		68.37	-
Фаза	3L, N, PE	3L, N, PE	3L, N, PE
Захранващ кабел - тип	CBT	NYU	-
Сечение	-	5x25 mm²	-
Потребител		ФЕЦ - INV 1	Резерв

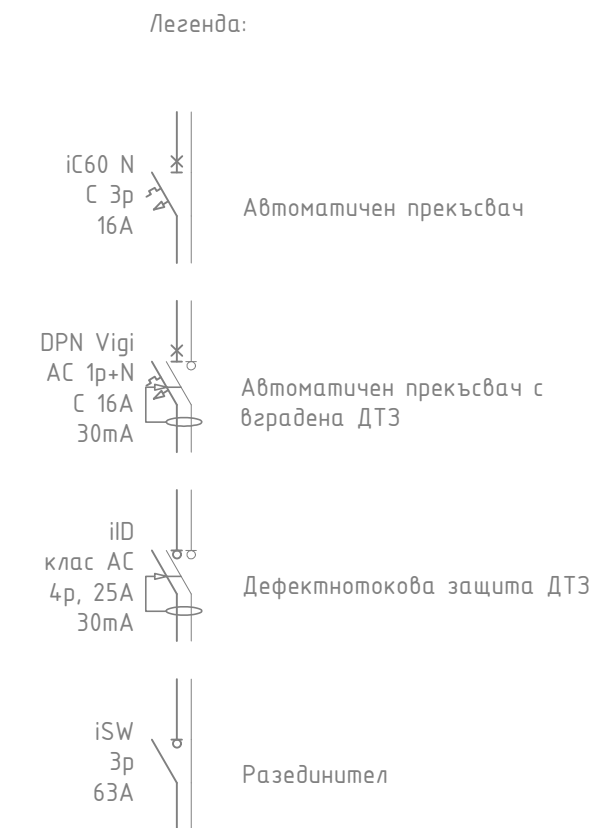

- Забележки:
- Всички миниатюрни прекъсвачи да са с изключвателна възможност 10kA.
 - Да се предвиди 30% резерв в размерите на таблата.
 - Да се приложи номерация на токовете кръгове.
 - Вход отгоре, изходи отгоре.
 - Размерите да се проверят на място, и ако е възможно да се използва съществуващия корпус само с подмяна на монтажната плоча.
 - Еднолинейната схема да се приложи към съответното табло.
 - Таблото да отговаря на стандарта БДС/IEC/EN 61439-3.

КОМ КОНТРОЛ ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ			гр. София 1421 ул. "Горски пътник" 42, офис 2 тел.: 02 / 9 640 430 e-mail: electro@komkontrol.com www.komkontrol.com
ОБЕКТ:	Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на ел. енергия за собствени нужди с местоположение ПИ с идентификатор 68134.1369.2156.35 в УПИ IV от кв. 10 по плана на гр. София, м. НПЗ Илиянци – запад-I		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	"ТЛЛ" ЕООД		
ЧАСТ:	Електрическа	ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ :	Еднолинейна схема табло ФЕЦ – Трп		
Управител:	Любен Евлогиев Тенев		Печат за правоспособност:
Проектант:	инж. Антон Монеv		
Проектант:			
Проектант:			
Дата:	10.2024 г.		
Мащаб:	N / A		
Ревизия:	R0		
Лист №:	I.4.2		
Име на файла :	22-037-EL-PV-R0_rev.3_45kW		